



Zespół kolumny do instalacji podziemnych

Biuro
Sprzedaży
Pomp i Armatury
Przemysłowej
ARMATURA




KARTA KATALOGOWA
NR 07/1-01-09

KO-1/800
KO-2/800
KO-3/800
KO-5/800
KO-8/800

KO-4/1000
KO-7/1500
KO-40
KO-50

KO-11
KO-12
KO-13

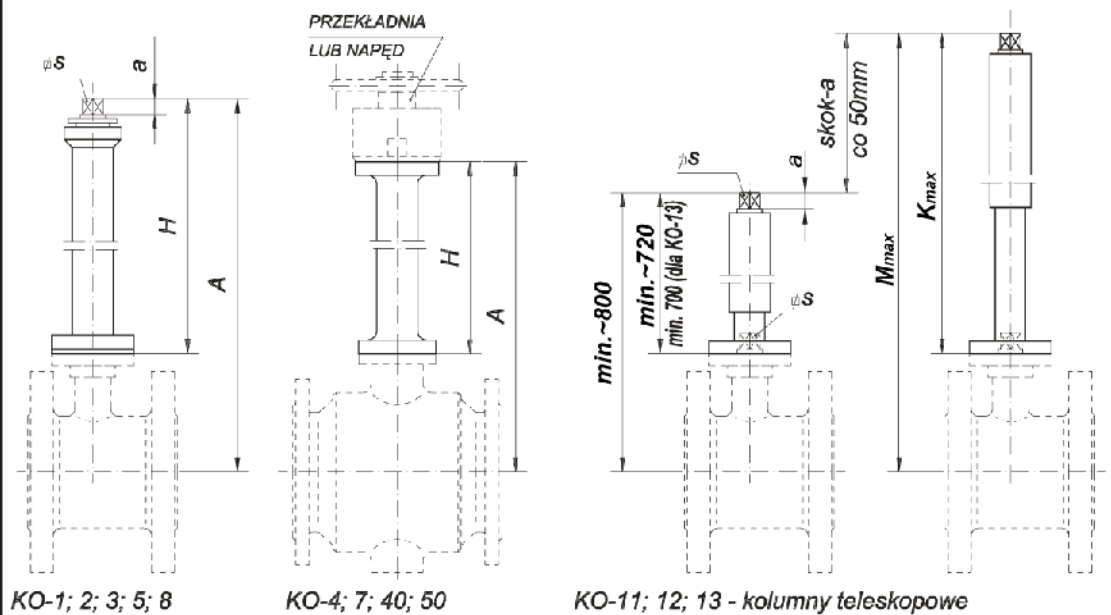

Zastosowanie

Kolumny służą do sterowania kurkami zamontowanymi na instalacjach podziemnych.

Sposób zamawiania

W zamówieniu należy podać:

- nazwę wyrobu,
- typ kolumny,
- wymiar „A” lub „M”.

Producent i dostawca:
**Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe Armatury
ZAWGAZ Spółka z o.o.**

Adres:
**62-002 Suchy Las
k. Poznania
ul. Stara Droga 8**

telefon: **(061) 812 55 17 (439)**
fax: **(061) 812 55 90**

<http://www.zawgaz.com.pl>
e-mail: zawgaz@zawgaz.com.pl

Główne wymiary

TYP KOLUMNY	A ¹⁾	H	a	s	Zastosowanie dla kurków:	
	mm				DN	TYP KURKA
KO-1/800	~800	701	16	17	65; 80	AH-2; AH-2c; AH-2p; AH-2cp
					40; 50	AH-3
KO-2/800	~800	665	24	22	100	AH-11; AH-11c; AH-12; AH-12c; AH-4
					65; 80	AH-5
KO-3/800	~800	578	37,5	36	125; 150; 200	AH-11; AH-11c; AH-11cr; AH-12; AH-12c; AH-12cr; AH-14c; AH-15c
					150	AH-4
KO-5/800	~800	706	14,5	14	32; 40; 50	AH-2; AH-2c; AH-2p; AH-2cp
KO-8/800	~800	470	37,5	36	250; 300	AH-14c; AH-14cr; AH-15c; AH-15cr (tylko dla ciśnień p<1,0 MPa)
TYP KOLUMNY	A ¹⁾	H	TYP PRZEKŁADNI		Zastosowanie dla kurków:	
	mm				DN	TYP KURKA
KO-4/1000	~1000	760	PO-27/100		125; 150; 200	AH-11; AH-11c; AH-11cr; AH-12; AH-12c; AH-12cr; AH-14c; AH-14cr; AH-15c; AH-15cr
					150	AH-4
KO-7/1500	~1500	1150	PO-27/200		250; 300	AH-14c; AH-14cr; AH-15c; AH-15cr
					200; 250	AH-4
KO-40	Ustalić indywidualnie		Napęd z przyłączem F25 (ISO 5211)		300	AH-4
					400	AH-14c; AH-15c
KO-50	Ustalić indywidualnie		Napęd z przyłączem F30 (ISO 5211)		400; 500	AH-14c; AH-15c
TYP KOLUMNY	M min/M max	K min/K max	a	s	Zastosowanie dla kurków:	
	mm				DN	TYP KURKA
KO-11	800/1200	720/1120	400	14	32; 40; 50	AH-2; AH-2c; AH-2p; AH-2cp
KO-12	800/1300	720/1220	500	17	65; 80	AH-2; AH-2c; AH-2p; AH-2cp
					40; 50	AH-3
KO-13	800/1350	700/1200	500	22	100	AH-11; AH-11c; AH-12; AH-12c
					65; 80	AH-5

Uwagi

1. Wymiar „A” lub „M” ulega niewielkim zmianom w zależności od wymiaru między osią kurka, a przyłączy pod kolumnę.
2. Wymiar „A” lub „M” może być zmieniony na życzenie zamawiającego.

WYDANIE B

Dostawca: Biuro Sprzedaży Pomp i Armatury Przemysłowej ARMATURA Sp. z o.o.
 44-100 Gliwice ul. Dworcowa 28
 telefony: 32 775-17-64, 32 775-17-68 fax 32 775-17-69
 e-mail: biuro@armatura.com.pl www.armatura.com.pl